

污水化验2024年月平均报表1


厂名: 汤汪厂

月份	COD _{cr} (mg/L)		BOD ₅ (mg/L)		SS(mg/L)		PH(/)		TN(mg/L)		NH ₃ -N(mg/L)		TP(mg/L)	
	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水
1	259	15	123	3.3	132	6	7.69	7.31	32.6	6.40	27.4	0.663	3.17	0.11
2	197	15	95.5	3.5	101	6	7.70	7.30	28.0	7.48	23.4	0.635	3.17	0.09
3	207	19	101	3.9	109	7	7.71	7.32	36.3	6.94	32.3	0.781	3.49	0.12
4	252	19	118	3.8	131	7	7.60	7.27	46.8	6.51	42.4	0.494	2.87	0.07
5	266	15	130	3.4	131	6	7.41	7.10	35.5	6.37	30.2	0.424	4.14	0.15
6	242	15	108	3.7	120	6	7.17	6.96	34.4	6.66	28.2	0.598	3.55	0.14
7	233	16	108	3.2	116	7	7.20	7.11	28.1	6.73	25.0	0.198	4.83	0.17
8	206	15	93.5	3.5	107	6	7.31	7.26	30.1	7.37	24.6	0.173	4.97	0.17
9	207	16	93.4	3.3	108	7	7.30	7.23	29.7	6.09	25.8	0.177	5.69	0.21
10	236	14	111	3.0	121	6	7.39	7.29	29.0	6.94	24.2	0.203	5.44	0.20
11	224	20	103	3.6	115	7	7.18	7.05	34.9	6.91	29.9	0.448	4.85	0.16
12	262	16	117	3.1	123	6	7.14	7.04	41.8	7.15	38.2	0.410	3.75	0.15
平均值	233	16	108	3.4	118	6	7.40	7.19	33.9	6.80	29.3	0.434	4.16	0.15

编制: 张亚东

复核: 吴精

负责: 

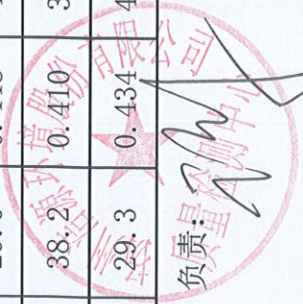

污水化验2024年月平均报表1

厂名: 六圩厂

月份	COD _{cr} (mg/L)		BOD ₅ (mg/L)		SS(mg/L)		PH		TN(mg/L)		NH ₃ -N(mg/L)		TP(mg/L)	
	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水
1	192	16	78.0	3.4	112	6	7.77	7.20	32.0	9.00	28.0	0.544	2.60	0.06
2	179	15	75.1	3.5	112	6	7.76	7.20	29.0	9.78	23.9	0.596	2.20	0.06
3	206	16	86.5	3.4	116	6	7.50	7.15	34.0	11.1	28.5	0.704	2.55	0.06
4	196	17	78.6	3.3	111	6	7.27	7.30	30.4	11.3	23.0	0.615	2.53	0.07
5	199	18	85.5	3.6	107	6	7.76	7.83	30.9	11.7	23.9	0.430	2.74	0.11
6	229	17	98.3	3.4	118	6	7.31	7.29	30.1	10.3	24.2	0.509	2.60	0.08
7	212	15	90.0	3.4	113	6	7.61	7.35	23.4	8.36	18.9	0.386	2.09	0.07
8	170	15	71.7	3.3	99	6	7.61	7.85	30.4	10.2	25.2	0.333	2.32	0.07
9	175	15	77.6	3.3	93	6	7.65	7.74	30.7	9.83	25.8	0.397	2.33	0.06
10	209	16	94.7	3.3	105	6	7.74	7.91	33.7	10.0	29.8	0.282	2.76	0.18
11	206	17	82.8	3.0	100	6	7.49	7.40	33.2	9.47	27.8	0.190	3.51	0.21
12	260	21	106	3.2	117	6	7.42	7.42	35.0	9.49	31.1	0.425	3.44	0.20
平均值	203	17	85.4	3.3	109	6	7.57	7.47	31.1	10.0	25.8	0.451	2.64	0.10

编制: 孙明芳

复核: 孙明芳

负责: 孙明芳



污水化验2024年月平均报表1

厂名: 北山厂

月份	COD _{cr} (mg/L)		BOD ₅ (mg/L)		SS (mg/L)		PH (°)		TN (mg/L)		NH ₃ -N (mg/L)		TP (mg/L)	
	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水
1	256	17	100	2.6	122	7	7.61	7.43	31.4	8.49	25.7	0.585	5.06	0.06
2	222	15	85.8	2.6	107	6	7.63	7.47	25.8	8.26	20.7	0.432	4.55	0.06
3	227	16	100	2.7	113	7	7.63	7.49	26.7	8.23	22.0	0.517	3.58	0.09
4	238	17	108	2.8	115	7	7.64	7.46	32.1	8.33	27.6	0.373	4.15	0.22
5	250	18	113	3.1	124	7	7.66	7.41	35.4	9.90	30.7	0.423	4.67	0.28
6	230	16	103	2.7	114	6	7.59	7.39	32.1	8.79	28.4	0.231	4.19	0.28
7	224	16	100	2.6	113	6	7.52	7.36	26.0	8.22	22.8	0.221	3.17	0.27
8	222	20	99.0	2.9	111	7	7.60	7.39	28.2	9.71	24.0	0.250	3.05	0.25
9	212	20	96.4	3.0	108	7	7.57	7.37	27.4	9.33	22.6	0.243	3.90	0.25
10	215	17	97.9	2.8	109	7	7.67	7.40	24.0	9.09	19.6	0.238	3.69	0.19
11	227	17	104	2.8	98	6	7.66	7.27	31.0	8.29	26.4	0.391	4.49	0.19
12	249	17	106	2.8	103	6	7.66	7.30	37.1	8.41	32.4	0.540	6.13	0.12
平均值	231	17	101	2.8	111	7	7.62	7.40	29.8	8.75	25.2	0.370	4.22	0.19

编制: 李廷

复核: 高超

负责: 李廷

